


WT 2.1

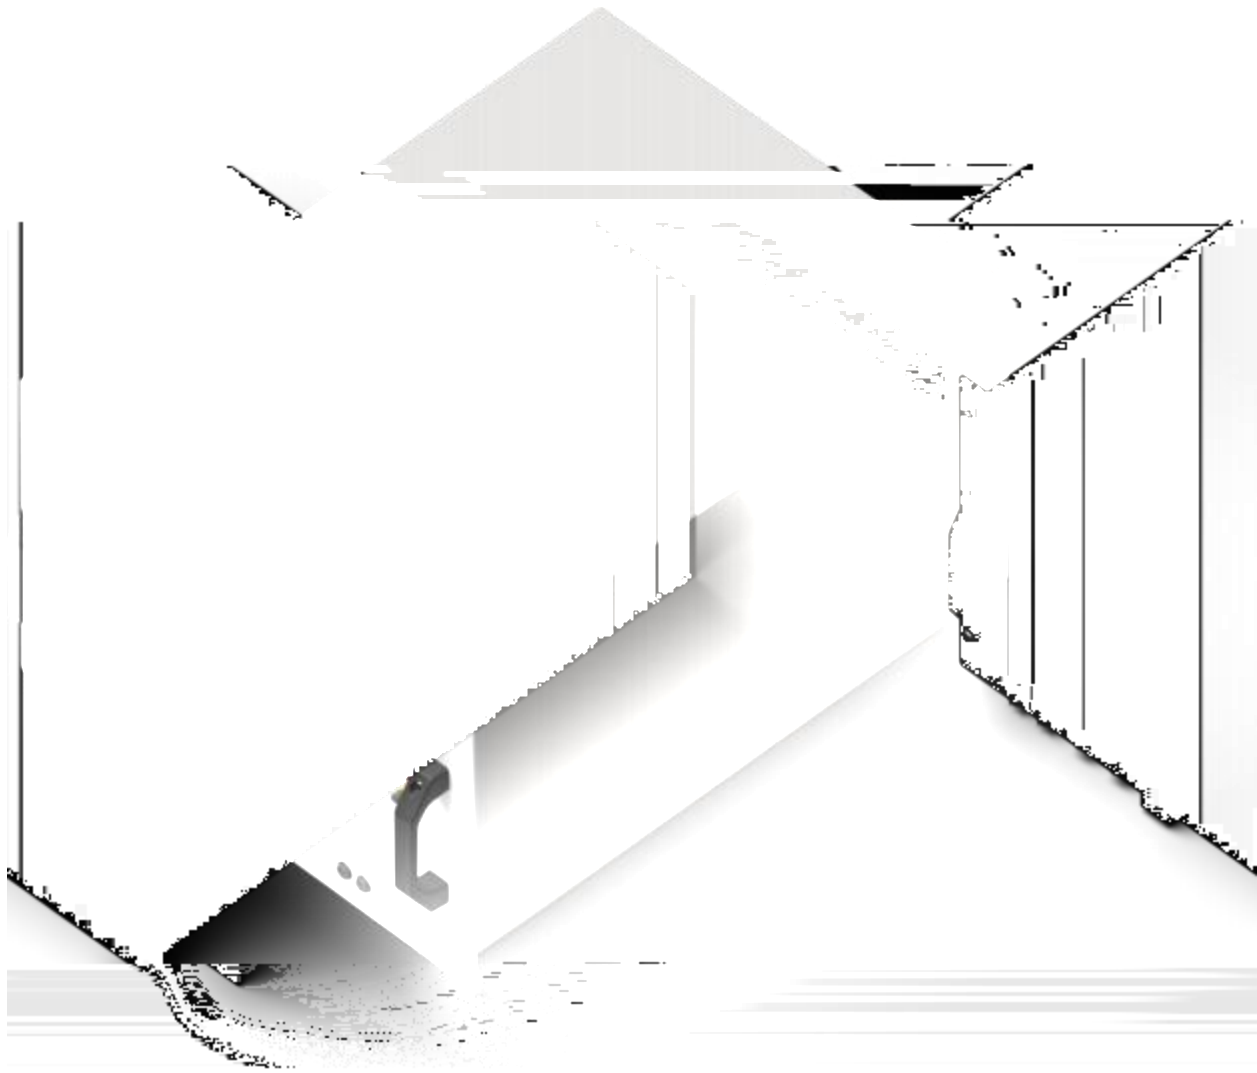


Enapter

AEM

38

19

11 AEM

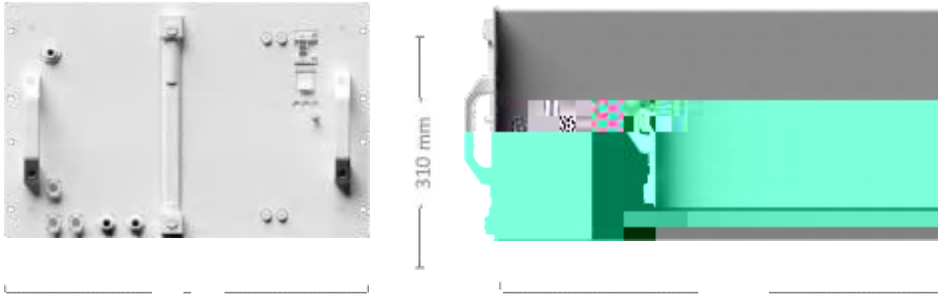

容量	L
输出压强	高达
最大功耗	
待机功耗	
电气输入	AC V H
环境工作温度	C C
环境工作湿度	R
IP等级	IP
控制和监控	由E 能源管理系统全自动监控
输入水电导率要求	S c C
输入水压力要求	
最大输出水流速	L i
输入水流速要求	L i
模块重量（无水）	
模块重量（满水）	
外形尺寸（长宽高）	D: H:
机柜内部空间	U
维保	使用中的水箱是免维护的。若停用时间超过 个月，继续使用前必须排空并清洗水箱。
建议供应的 电解槽数量	最多 个

WOLONG | 

AEM 电解槽助力您的绿氢生产